


# Freiamt Beteiligungs KG

Verfügbarkeit [%]

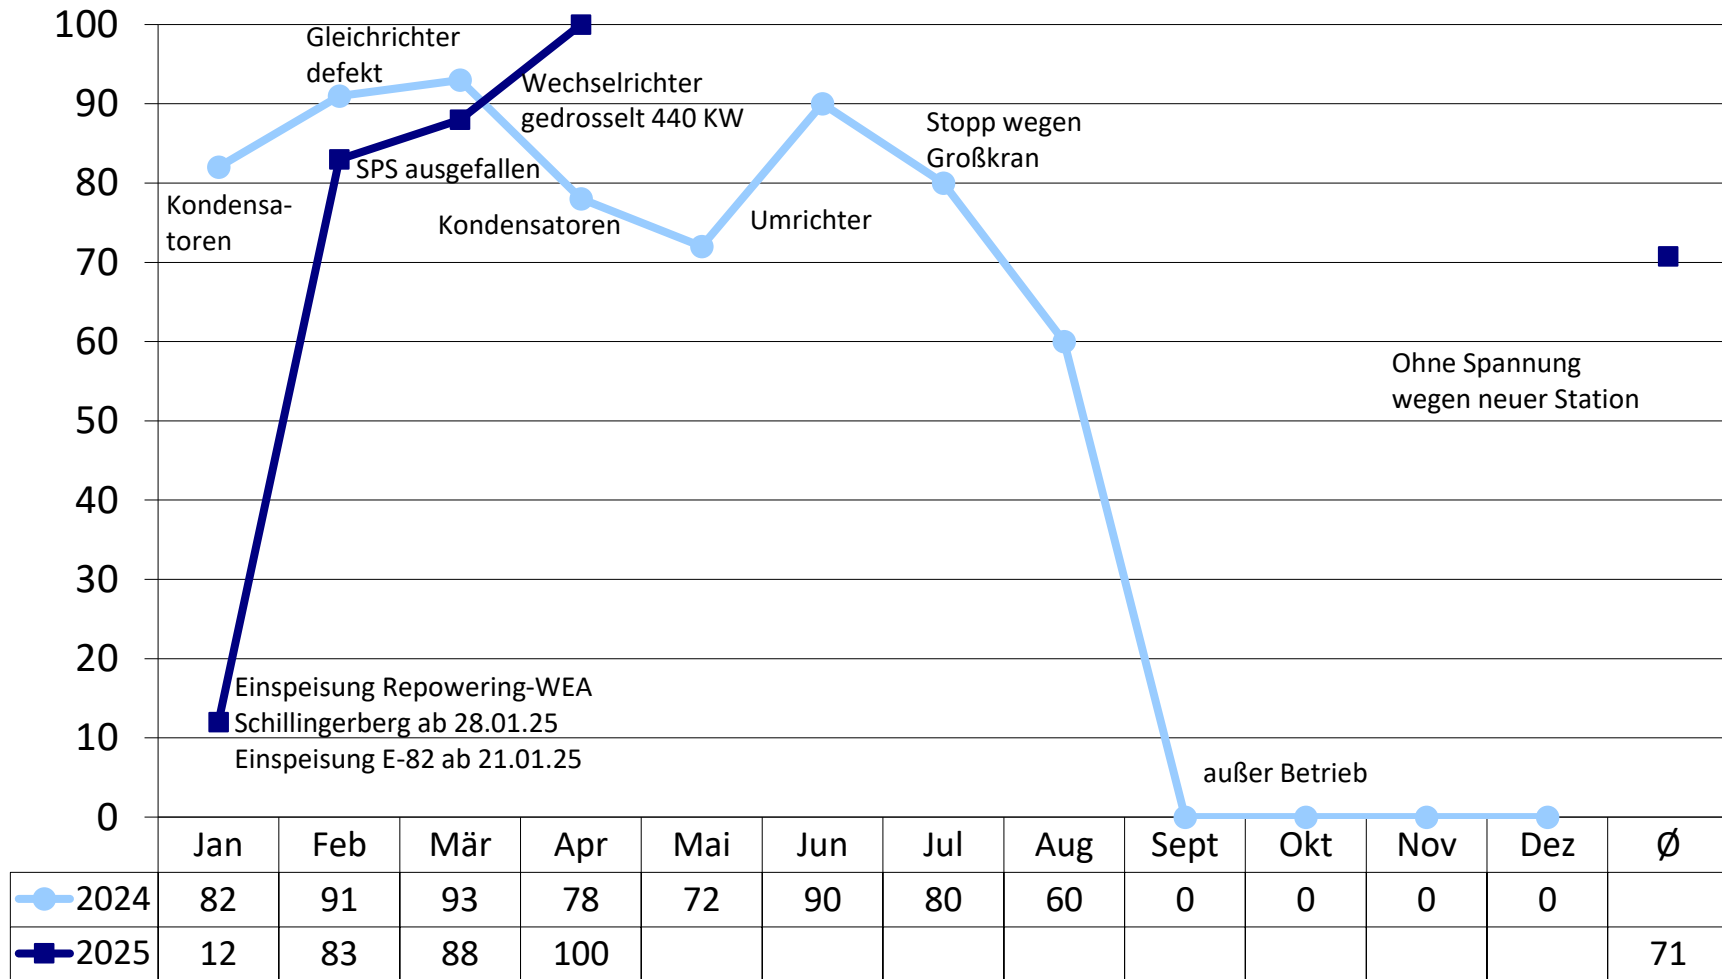

Kondensatoren  
 Gleichrichter defekt  
 SPS ausgefallen  
 Wechselrichter gedrosselt 440 KW  
 Kondensatoren  
 Umrichter  
 Stopp wegen Großkran  
 Ohne Spannung wegen neuer Station  
 außer Betrieb

Einspeisung Repowering-WEA  
 Schillingerberg ab 28.01.25  
 Einspeisung E-82 ab 21.01.25